

AGGIORNAMENTO EN 131.4 2020

→ Emanato
da **CEN** COMITATO EUROPEO NORMAZIONE
riguarda le
scale telescopiche
con cerniera

PAH
Tested by TÜV Rheinland
Report n. Q00190074a 001

Test eseguiti sui componenti plastici e sui processi produttivi.

Il marchio certifica la non presenza di plastiche nocive (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAHs), introdotte anche non intenzionalmente. Report n. Q00190074a 001



BRIKO-16



BRIKO-BLU



BRIKO-PLUS

Progetto ALLARGATORI (Patent)

Gli allargatori sono realizzati con anima d'acciaio, ricoperta da componenti plastici di densità e durezza differenziata per iniezione. È attivo il sistema **PAH** a tutela della non presenza di fattori tossici/nocivi.

Allargatori forniti con la scala nella versione EN131.4 in confezione termoformata da 2 pezzi.



COPPIA DI ALLARGATORI PER BRIKO 16 E BRIKO PLUS (Verde/Arancio)

Cod. IM-055/V

kg: 1,50

m³: 0,037

Colli: 1

EAN 8028406122401

2 allargatori in confezione termoformata



COPPIA DI ALLARGATORI PER BRIKO BLU (Blu/Arancio)


Cod. IM-055/B

kg: 1,50

m³: 0,037

Colli: 1

EAN 8028406122418

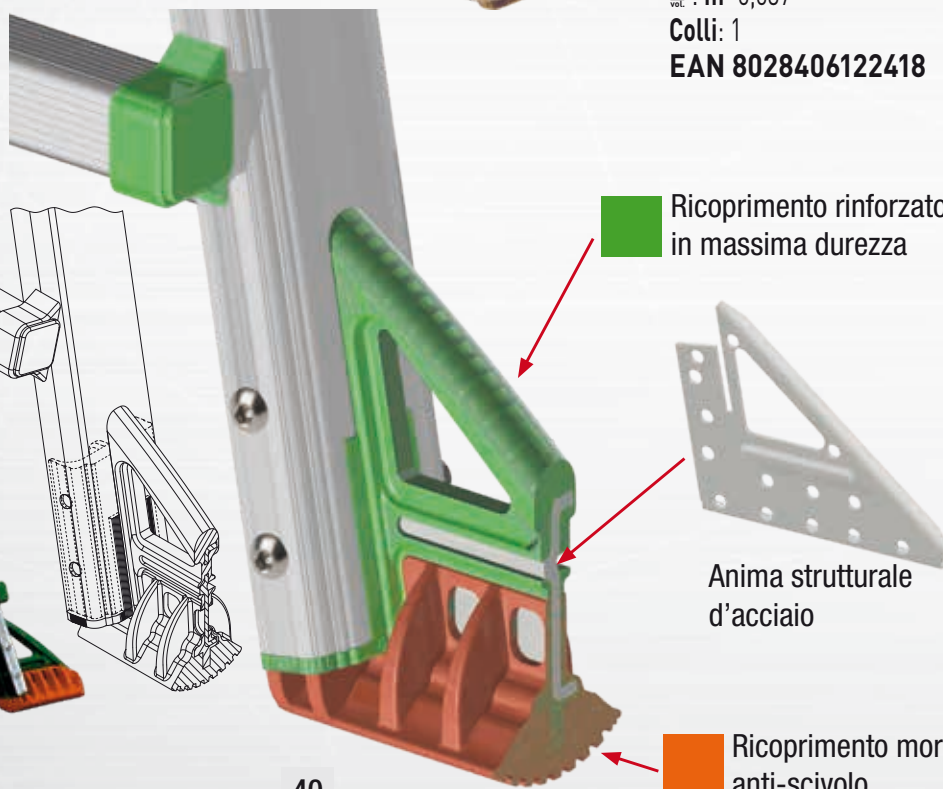

NESSUN OSTACOLO